

ASTM E162 : 2016 – Oberflächenentflammbarkeit von Materialien

Übersicht

Bei der Prüfung nach ASTM E162 wird unter Verwendung einer Strahlungsheizquelle die Oberflächenentflammbarkeit von Materialien bestimmt.

Der daraus resultierende Flammenausbreitungsindex ist für die meisten freiliegenden Oberflächen notwendig, um die Anforderungen an die **NFPA 130 : 2017** zu erfüllen.

Zudem dürfen nach **IEC 61730-1 : 2004** Polymerwerkstoffe, die als äußere Ummantelung eines Photovoltaikmoduls verwendet werden, welche

- für ein Mehrfach-Modul oder Mehrfach-Panelsystem vorgesehen ist,
 - eine beanspruchte Oberfläche größer als 1 m²,
 - oder eine Einzelabmessung größer als 2 m besitzt,
- einen maximalen Flammenausbreitungsindex von 100 nicht überschreiten.

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Für die Produktbeurteilung sind zumindest vier Prüfkörper, mit den Abmessungen (457 mm × 152 mm × d) zu prüfen. Die Dicke *d* orientiert sich an der konkreten Anwendungssituation, darf jedoch nicht größer als 25 mm sein. Dickere Produkte werden an der nicht zu beanspruchenden Seite auf eine verbleibende Gesamtdicke von 25 mm reduziert.

Die Prüfkörper sind 24 h bei 60 °C vorzutrocknen und dann bei (23 ± 3) °C und (50 ± 5) % r. F. bis zur Gewichtskonstanz zu klimatisieren.

ASTM E162 : 2016 – Surface Flammability of Materials

Overview

The test according to ASTM E162 uses a radiant heat source to determine the surface flammability of materials.

*The resulting flame spread index is necessary for the most of the exposed surfaces to meet the requirements of the **NFPA 130 : 2017**.*

*Furthermore, according to **IEC 61730-1 : 2004**, polymeric materials that serve as the outer enclosure for a photovoltaic module that*

- *is intended to be installed in a multi-module or multi-panel system,*
 - *has an exposed surface area greater than 1 m²,*
 - *or a single dimension larger than 2 m,*
- shall have a maximum flame spread index of 100.*

Number and Dimensions of Test Specimens

*At least four test specimens must be tested to evaluate the product, measuring (457 mm × 152 mm × t). The thickness *t* is based on the specific application but must not exceed 25 mm. Thicker products must be cut to a total remaining thickness of 25 mm.*

The test specimens must be predried at 60 °C for 24 h and then conditioned at (23 ± 3) °C and (50 ± 5) % relative humidity until a constant weight is reached.

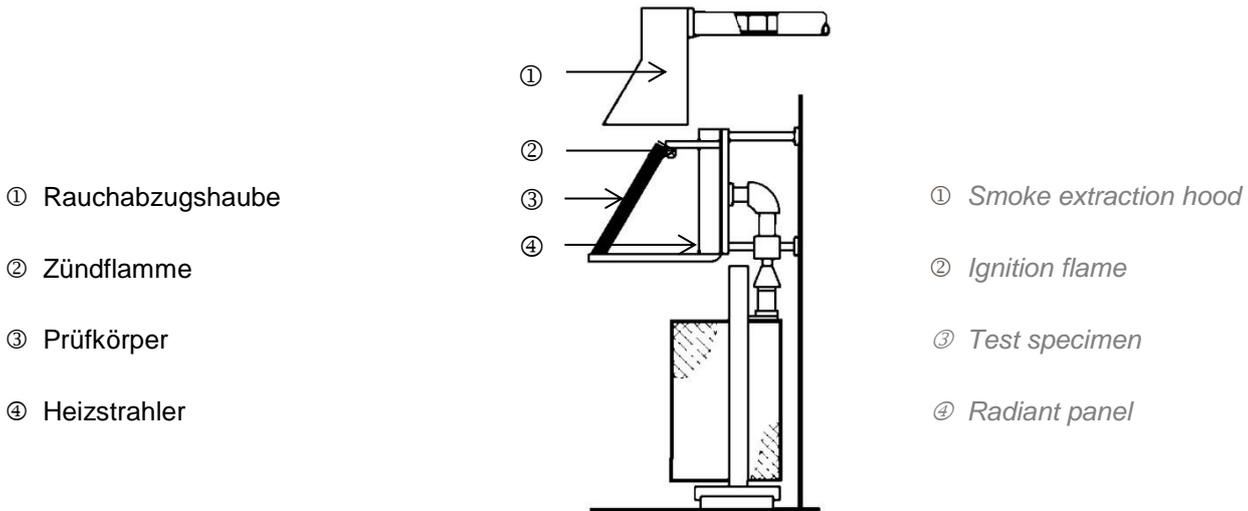


Abb. 1: Prüfeinrichtung
Fig. 1: Test apparatus

Prüfmethode

Der Prüfkörper wird in einem Winkel von 30° zu einem gasbetriebenen Strahler, mit einer Schwarzkörpertemperatur von 670 °C, angeordnet und für 15 Minuten thermisch beansprucht. Am oberen Probenende wird das Material während der Prüfung mit einer 51 bis 76 mm langen Zündflamme beaufschlagt.

Die Prüfung wird beendet, wenn die Flammenfront die 381 mm (15 inch) Marke erreicht hat oder nach einer Einwirkzeit von 15 Minuten.

Materialien, die sich während der Prüfung aus dem Probenhalter lösen, müssen mit einem hexagonalen Drahtgeflecht geprüft werden, das in den Probenhalter und gegen die exponierte Seite des Prüfkörpers eingesetzt wird.

Auswertung und Beurteilung

Bei der Prüfung nach ASTM E162 wird die Flammenausbreitung auf der Oberfläche, vom oberen bis zum unteren Probenende, bestimmt. Dabei werden die Zeiten ermittelt, die die Flammenfront bis zu jeder auf dem Prüfkörper angebrachten Messmarke benötigt. Die Messmarken befinden sich in einem Abstand von 76 mm zueinander.

Die maximale Temperaturerhöhung der Thermoelemente im Rauchabzug wird während des Versuches registriert.

Test Method

The plate-shaped test specimen is subjected at an angle of 30° relative to the gasheated radiant panel with a black-body temperature of 670 °C for 15 minutes. The upper end of the specimen is exposed to a pilot flame of 51 to 76 mm length.

The test is ended when the flame reaches the 381 mm (15 inch) mark, or after an exposure time of 15 minutes.

Materials that separate from the specimen holder during the test, shall be tested with a hexagonal wire mesh placed into the specimen holder and against the exposed face of the test specimen.

Analysis and Evaluation

During the test according to ASTM E162 the surface spread of flame from the upper towards the lower end of the specimen is detected. To this end, the times are determined which the flames take to arrive at each of the measuring marks made on the specimen, which are 76 mm apart from each other.

The maximum temperature rise of the thermocouples in the smoke hood during the test is recorded.

Berechnung des Flammenausbreitungsindex I_s

Der Flammenausbreitungsindex I_s ist das Produkt aus dem Flammenausbreitungsfaktor F_s und dem Wärmeentwicklungsfaktor Q .

Der Wärmeentwicklungsfaktor wird mit einer normativ vorgegebenen Konstante $C (= 5,7)$, der maximalen Rauchgastemperaturerhöhung T im Vergleich zur Nullprobe und einer Konstante β , die für jedes Prüfgerät ermittelt wird, errechnet.

$$I_s = F_s * Q \quad \rightarrow \quad Q = 5,7 * \frac{T}{\beta}$$

Wenn die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit abnimmt, wird der Flammenausbreitungsfaktor in den 76 mm (3 inch) langen Abschnitten zwischen den Messmarkierungen gemäß der folgenden Formel berechnet:

$$F_s = 1 + \frac{1}{t_3} + \frac{1}{t_6 - t_3} + \frac{1}{t_9 - t_6} + \frac{1}{t_{12} - t_9} + \frac{1}{t_{15} - t_{12}}$$

Bei Segmenten mit zunehmender Steigung im Vergleich zum Vorhergehenden wird dieser Anstieg durch das Hinzufügen einer Geraden vom vorhergehenden zum nachfolgenden Punkt übergangen (siehe gestrichelte Linie in Diagramm 1). Der Punkt, an dem die Steigung zunimmt, wird also ausgelassen und befindet sich stets unterhalb des neuen Linien-Segmentes. Um eine zunehmende Steigung auszuschließen, wird dies so oft wie nötig wiederholt.

Calculation of the flame spread index I_s

The flame spread index I_s is the result of the flame spread factor F_s multiplied with the heat generation factor Q .

The heat generation factor Q is calculated using a constant $C (= 5.7)$, defined by the standard, and the maximum smoke gas temperature rise T in comparison with a blank specimen and an constant β determined for each test apparatus.

$$I_s = F_s * Q \quad \rightarrow \quad Q = 5.7 * \frac{T}{\beta}$$

If the flame spread velocity declines, the flame spread factor is calculated in the 76 mm (3 inch) long stretches between the measuring marks in accordance with the following formula:

$$F_s = 1 + \frac{1}{t_3} + \frac{1}{t_6 - t_3} + \frac{1}{t_9 - t_6} + \frac{1}{t_{12} - t_9} + \frac{1}{t_{15} - t_{12}}$$

If there are any segments where the slope increases, eliminate the increase by drawing a straight line from the previous point to the succeeding point (see Diagramm 1), thus skipping the point at which the slope increases (a skip point will always be located below the new line segment). Repeat this as often as necessary to eliminate slope increases.

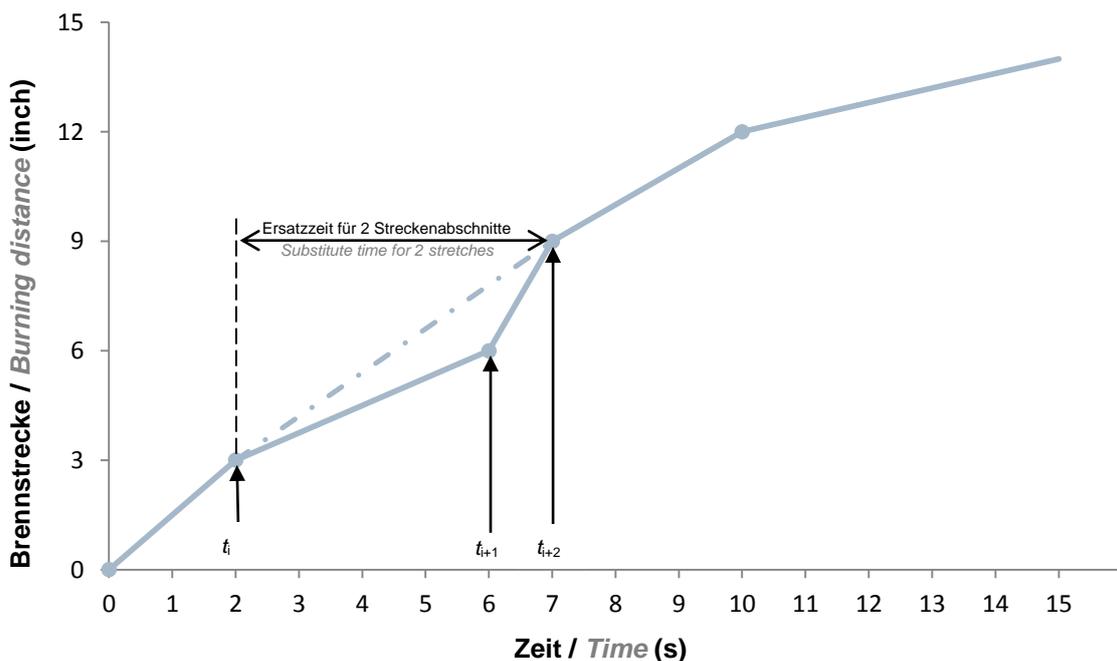


Diagramm 1: Beispiel Flammenausbreitung
 Diagram 1: Example of flame spread

Die CURRENTA Brandtechnologie ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die akkreditierten Prüfverfahren sind in der Anlage der Urkunde aufgeführt und umfassen nationale, europäische und internationale Brandprüfmethoden für den Verkehrssektor (Schiene, Straße, Luft, See) sowie den Bau-, Elektro- und Konsumgüterbereich.

CURRENTA's Fire Technology Department is a testing laboratory accredited to DIN EN ISO/IEC 17025 by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). The accredited test procedures are specified in the annex to the certificate and cover national, European and international fire test methods for the transportation sector (rail, road, air, sea) and for the construction, electrical and consumer goods industries.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14097-01-02

Für diese Prüfverfahren ist die CURRENTA Brandtechnologie berechtigt, das kombinierte MRA-Zeichen der DAkkS und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zu nutzen. Das multilaterale Abkommen „ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA)“ regelt die gegenseitige Anerkennung der Prüfleistungen akkreditierter Laboratorien in den ILAC-Mitgliedsstaaten (u. a. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweiz, USA). Damit wird national und international anerkannt, dass die CURRENTA Brandtechnologie die in der Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfleistungen kompetent durchführen kann.

For these test procedures, CURRENTA's Fire Technology Department is entitled to use the combined MRA mark of the DAkkS and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). The ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) regulates the mutual recognition of the testing services of accredited laboratories in the ILAC member states (e.g. Canada, France, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom, United States). The competence of CURRENTA's Fire Technology Department to perform the test procedures listed in the accreditation certificate is thus recognized nationally and internationally.

Durch die regelmäßige Teilnahme an Rundversuchen, organisiert z. B. von CERTIFER oder ISO, stellt die CURRENTA Brandtechnologie eine gleichbleibend hohe Qualität der Prüfergebnisse sicher.

CURRENTA's Fire Technology Department regularly participates in round robins, organized by CERTIFER or ISO, to ensure the constant high quality of the test results.

CURRENTA GmbH & Co. OHG
ANT – MA – Brandtechnologie
CHEMPARK, Gebäude B411
D-51368 Leverkusen

CURRENTA GmbH & Co. OHG
ANT – MA – Fire Technology
CHEMPARK, Building B411
D-51368 Leverkusen

E-Mail: brandtechnologie@currenta.de

E-mail: brandtechnologie@currenta.de

Internet: www.brandversuche.de

Internet: www.fire-testing.eu



Die Inhalte dieses Informationsblattes wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Please note that we have compiled the provided in this brochure to the best of our knowledge. However, no warranty is given for the completeness or correctness of this information.